

	ООО «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ» ИНН 3444209183, КПП 344401001, ОГРН 1133443028190, 400066, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского 28	ПИП № 03.19-ПГ	
СРО-И-003-14092009 Регистрационный номер членов СРО И-003-003444209183-1129	ПРОТОКОЛ испытания песка	19.03.2026	
		стр.1	из 1

Таблица 1. Общие данные


Заказчик испытания	ООО «Партнер Групп»
Проба	проба №6 (предоставлена Заказчиком)
Методика испытаний:	ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32725-2014; ГОСТ 32726-2014; ГОСТ 32727-2014; ГОСТ 32824-2014

Таблица 2. Физико-механические свойства

1. Насыпная плотность в сухом состоянии	1710	кг/м ³	
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц	2,4	%	
3. Содержание глины в комках	0,3	%	
4. Модуль крупности	2,77	-	
5. Класс	II класс	-	
6. Группа	Средний	-	
7. Содержание зерен крупностью, % по массе	Св. 8 мм	Св. 4 мм	Менее 0,125 мм
	0,00	1,34	2,19

Зерновой состав	Диаметр отверстий сит, мм.							
	8	4	2	1,00	0,5	0,250	0,125	менее 0,125
Полные остатки, %	0,54	1,88	8,58	28,39	54,01	88,28	97,81	100,00

Кривая гранулометрического состава

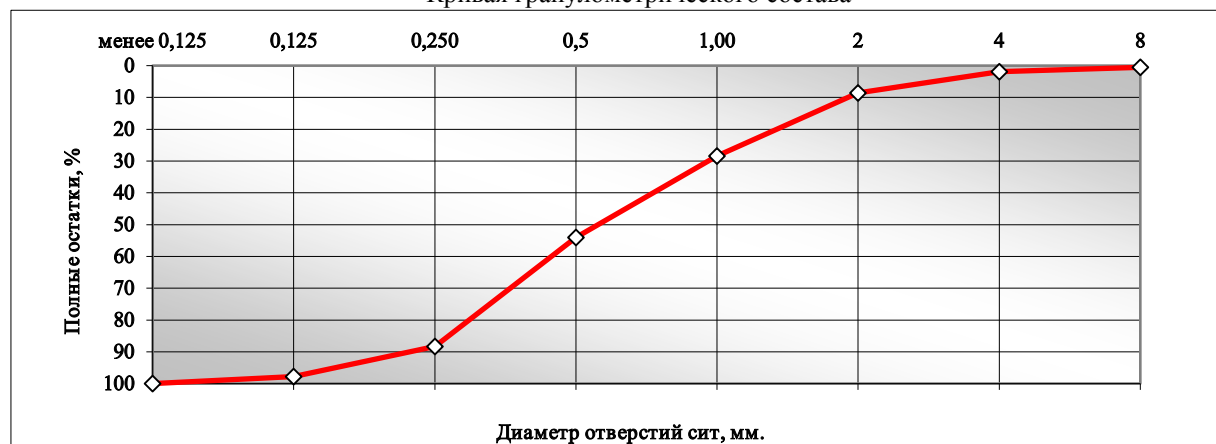


Настоящий протокол относится только к образцам подвергнутым испытанию
 Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией

Закключение:	По результатам испытаний песок данной пробы относится: 1. По модулю крупности к группе средних песков (ГОСТ 32824-2014; Табл.2) 2. По содержанию пылевидных и глинистых частиц и глины в комках относится к II классу (ГОСТ 32824-2014; Табл.5,6) .
---------------------	---

Примечание:

1. Методика испытаний ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32725-2014; ГОСТ 32726-2014; ГОСТ 32727-2014.
2. Проба песка для испытаний отобрана Заказчиком
3. Результаты испытаний получены как среднеарифметическое значение испытаний двух аналитических проб.

Начальник испытательной лаборатории
 ООО «ИЦ «ЭКСПЕРТ»

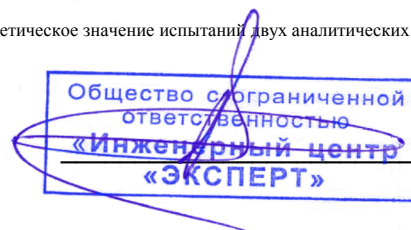

Лакалин А.Ф.