

	ООО «Инженерный центр «ЭКСПЕРТ» ИНН 3444209183, КПП 344401001, ОГРН 1133443028190, 400066, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского 28	ПИП № 02.10/1-ПГ	
	СРО-И-003-14092009 Регистрационный номер членов СРО И-003-003444209183-1129	ПРОТОКОЛ испытания песка	10.02.2026

Таблица 1. Общие данные


Заказчик испытания	ООО «Партнер Групп»
Проба	проба №2 (предоставлена Заказчиком)
Методика испытаний:	ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»

Таблица 2. Физико-механические свойства

1. Содержание пылевидных и глинистых частиц	2,5	%	
2. Содержание глины в комках	0,4	%	
3. Модуль крупности	2,30	-	
4. Полный остаток на сите 0,63 мм	38,90	%	
5. Класс	II класс	-	
6. Группа	средний	-	
7. Содержание зерен крупностью, % по массе	Св. 10 мм	Св. 5 мм	Менее 0.16 мм
	0,00	0,00	1,02

Зерновой состав	Диаметр отверстий сит, мм.							
	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	менее 0,16
Полные остатки, %	0,00	0,00	3,06	9,41	38,90	79,69	98,98	100,00

Кривая гранулометрического состава

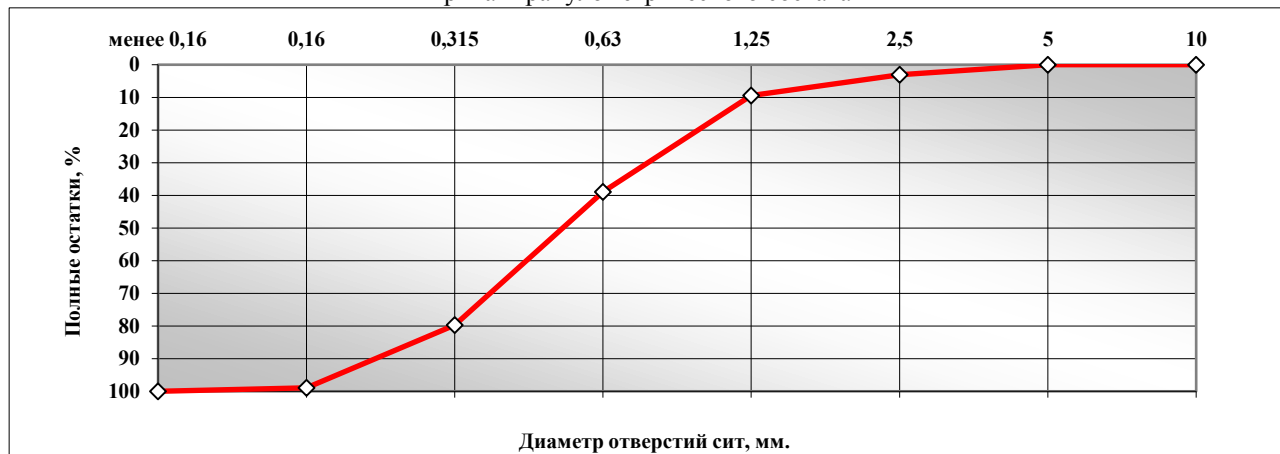


Настоящий протокол относится только к образцам подвергнутым испытанию
 Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией

Закключение:	По результатам испытаний песок данной пробы относится: 1. По модулю крупности к группе средних песков (ГОСТ 8736-2014; Табл.1) D582. По полному остатку на сите №063 к группе средних песков (ГОСТ 8736-2014;Табл2) 3. По содержанию пылевидных и глинистых частиц и глины в комках к классу II (ГОСТ 8736-88; Табл. 4)
---------------------	--

Примечание: Результаты испытаний получены как среднеарифметическое значение испытаний двух аналитических проб.

Начальник испытательной лаборатории
 ООО «ИЦ «ЭКСПЕРТ»

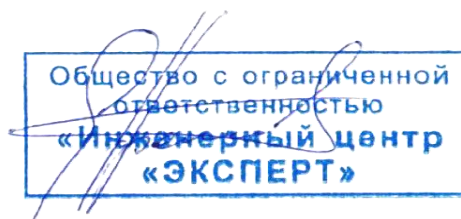

Ефремов В.А.